


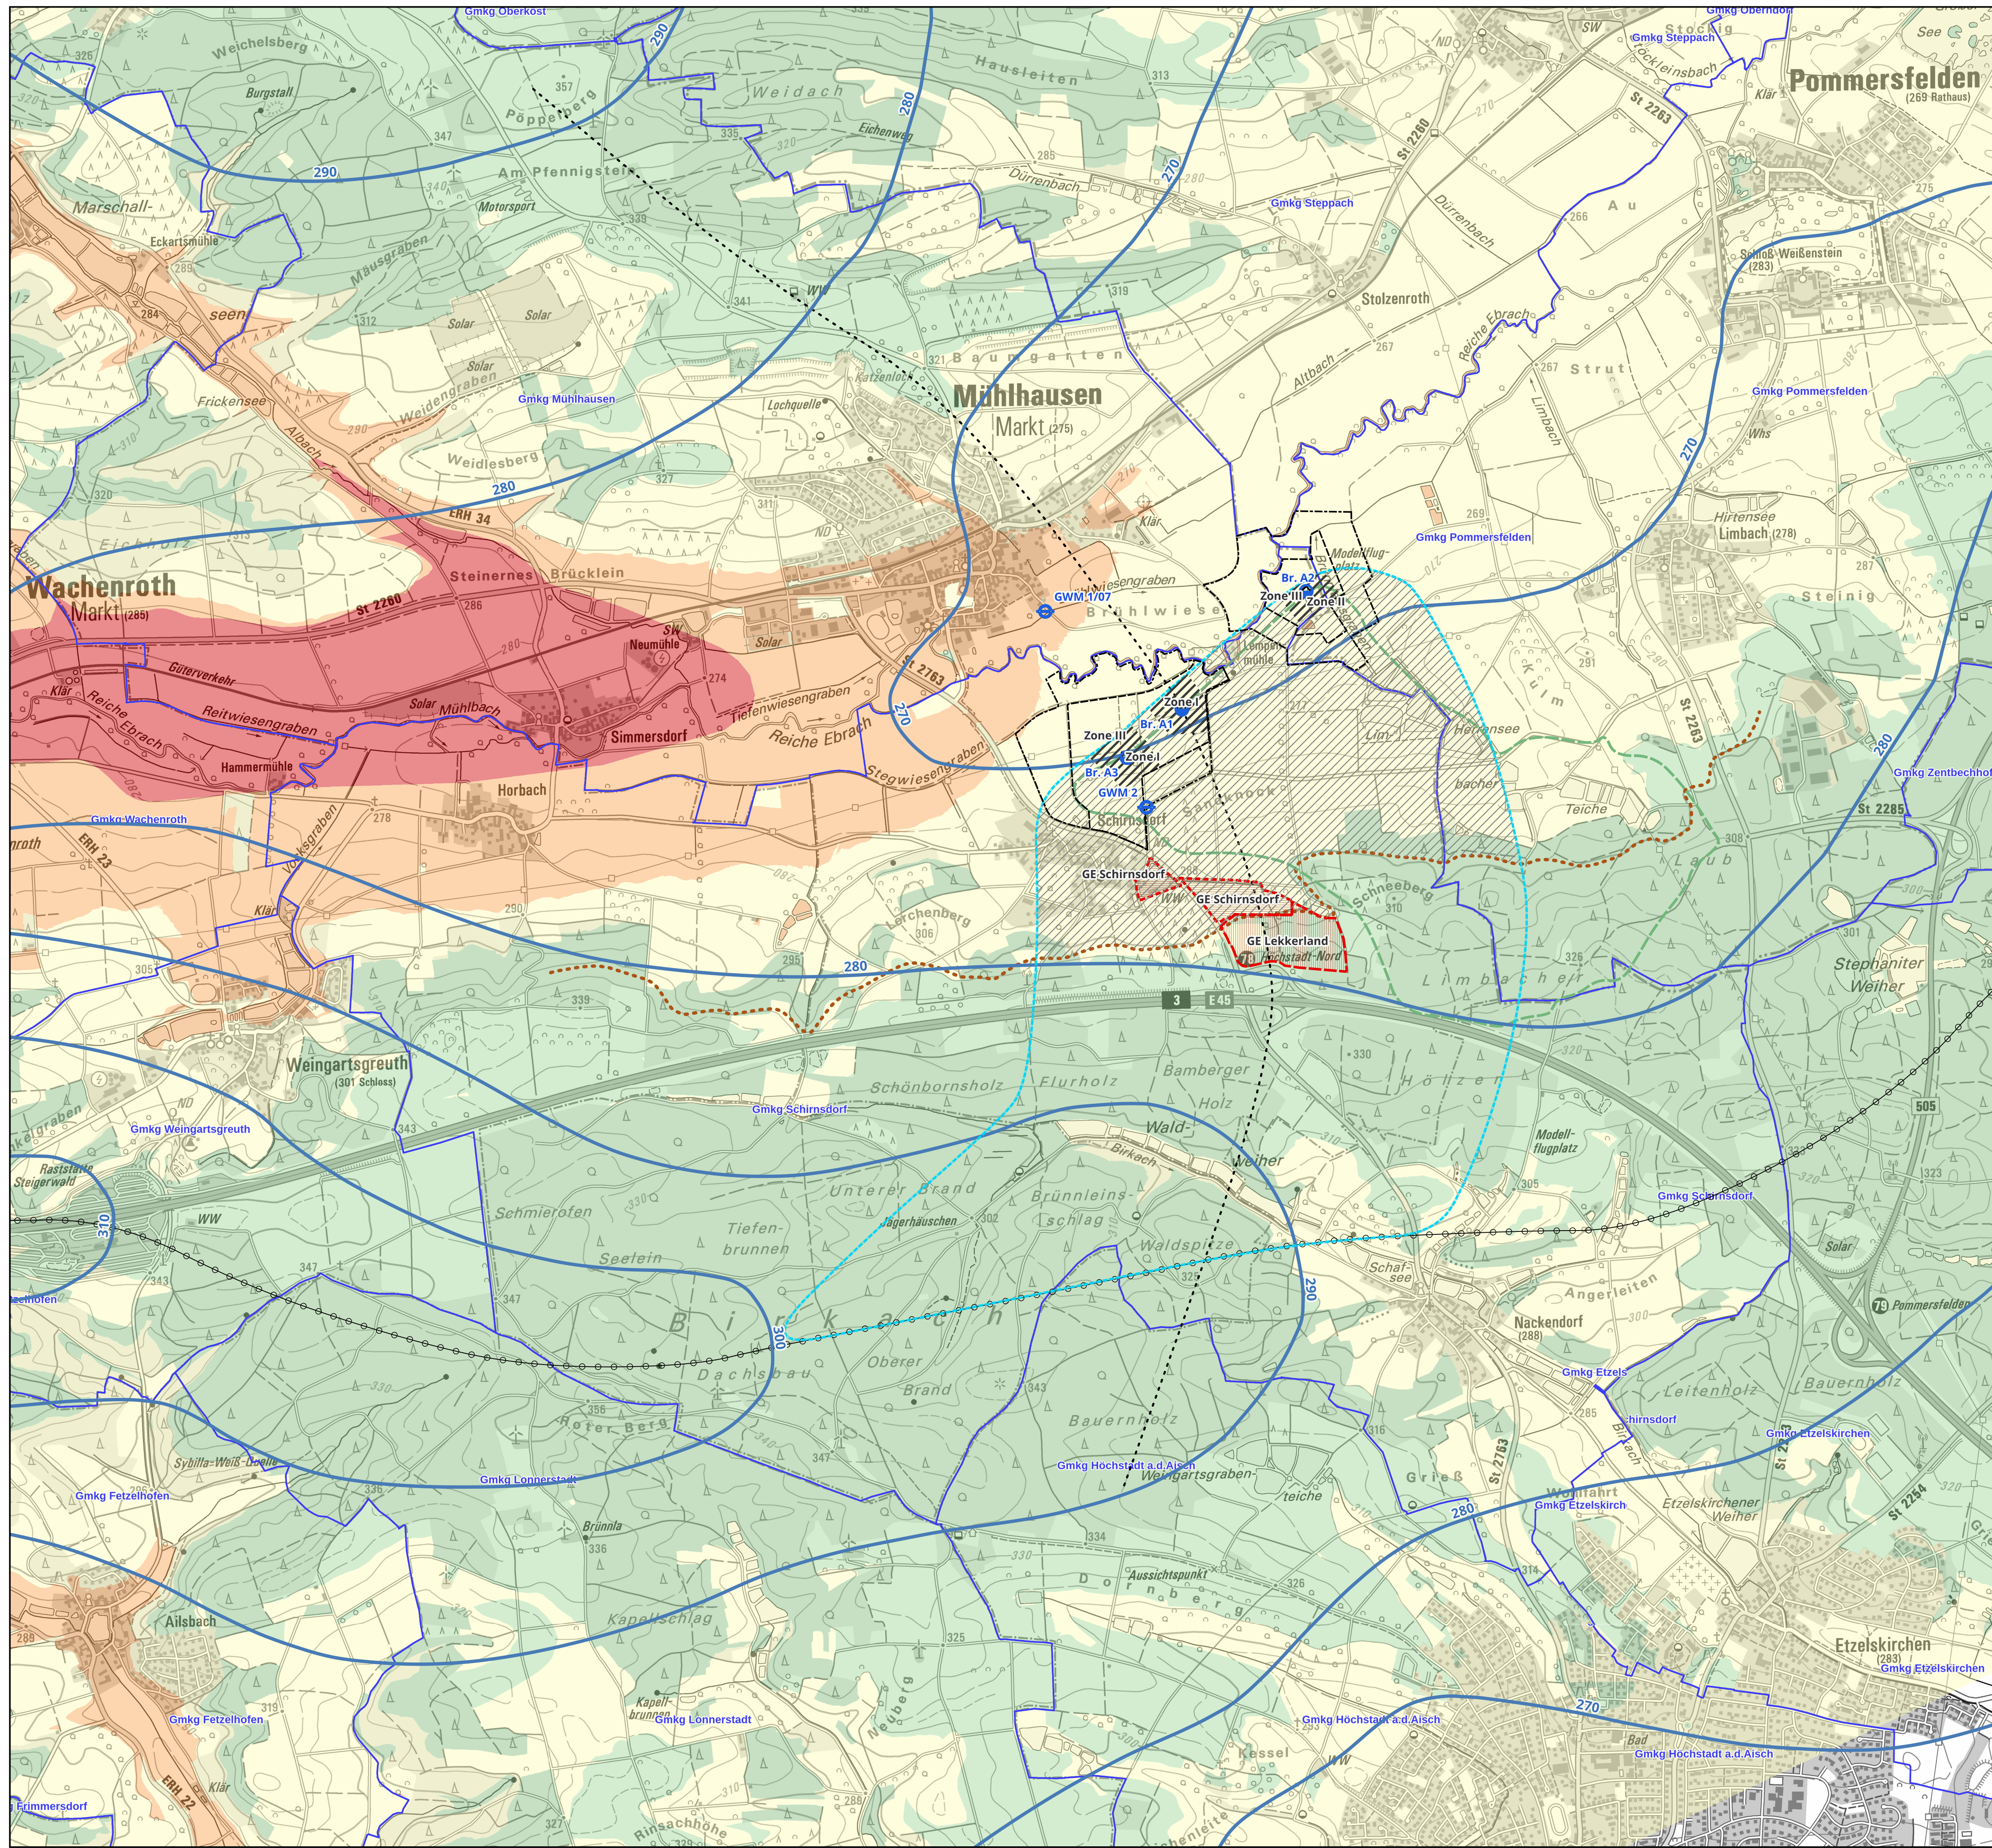

Legende

Wassergewinnungsanlagen, Grundwassermessstellen, Quellen

- Grundwassermessstellen
- Brunnen

Festgesetzte Trinkwasserschutzgebiete der Brunnen A1, A2 und A3

- Fassungsbereich (Zone I)
- Engere Schutzzone (Zone II)
- Weitere Schutzzone (Zone III)

Planmäßige Trinkwasserschutzgebietszonen

- Bereich Zone III
- Bereich Zone II

Geplante Gewerbegebiete

- Schirmsdorf
- Lekkerland

Hydrogeologie

- Unterirdisches Einzugsgebiet der Brunnen A1, A2 u. A3
- Grundwassergleichen (Sandsteinkeuper)
- Oberirdisches Einzugsgebiet
- Unterirdische Grundwasserscheide
- Obergrenze der Basisletten des mittleren Bursandstein

Sonstiges

- Profilschnitt

Gemarkungen

- Gemarkungsgrenze
- Name der Gemarkung

Gesamtzuschutzfunktion der Grundwasserüberdeckung

- sehr gering (wenige Tage bis ca. 1 Jahr)
- gering (mehrere Monate bis ca. 3 Jahre)
- mittel (ca. 3 - 10 Jahre)
- hoch (ca. 10 - 25 Jahre)



Plangrundlage: BAYER, Landesvermessung (2023); BAYER, LFU (2007, 2017), BAYER, GLA (1964), Grundwasserneubildung des BAYER, LFU (2026)

Projekt:	Trinkwasserversorgung über die Brunnen A1, A2 und A3, Gefährdungsanalyse und Risikoabschätzung gemäß TrinkwEGV Bericht mit Anlagen gemäß (TrinkwEGV) nach § 50 Absatz 4a des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)	Anlage:	1	
		Az.:	26161	
		Plan-Nr.:	6	
Maßstab 1 : 12.500	Gesamtzuschutzfunktion der Grundwasserüberdeckung bezogen auf den Blasensandstein-Grundwasserleiter	Datum	01.06.2026	
		Entw.	Seiveth	
		Gez.	Seiveth	
		Gepr.	Meinhardt	
Entwurfs- verfasser:	 Wasser · Boden · Energie · Arbeitssicherheit	Schwabach, den		
		J. Meinhardt		
		Höchststadt a. d. Aisch, den		
Vorhabens- träger:	Verwaltungsgemeinschaft Höchststadt a. d. Aisch	1. Bgm. Muehlhausen		